

Approved:
CEO: /Ch. Marinov/
Date: 22.06.23

Outgoing Ref. No. 20.01.2025
(filled in by CARBONSAFE)

Monitoring report from on-the-spot inspection

Data of the operator: CSBG-42SC-22/27-AGRI-1-2-3-GF

Natural person	☐	Legal entity	☒
DATA OF THE NATURAL PERSON (filled in by Natural persons only)			
Name:			
Personal ID No.:			
Telephone:			
e-mail:			
DATA OF THE LEGAL ENTITY (filled in by Legal entities only)			
Name:		EKOSYST AGRO EOOD	
UIC/BULSTAT:		203457757	
Telephone:		+359878676454	
e-mail:		nikolov@ecosyst.bg	
Name:		DABENSKA ETERICHNA KOMPANIA	
UIC/BULSTAT:		204679198	
Name:		STOITSEV AGRO OOD	
UIC/BULSTAT:		204556854	

No. in row	Scope of monitoring	Report
1	Grounds for conducting <i>(According to the annual plan, etc.)</i>	Contract No. CSBG-42SC-22/27-AGRI-1-2-3-GF for the implementation of a project under the CARBONSAFE carbon program
2	Inspector <i>(Name, surname)</i>	Tanya Asenova
3	Purpose of the monitoring <i>(Inspection of the strategy performance)</i>	Establishing the real condition of the areas participating in the program.
4	Method of conducting <i>(Direct observations, interviews with responsible officials, inspection of available/submitted records on the workplaces, by a representative sample)</i>	On-site visits, interview conducted with the farmer
5	Results/findings <i>(description of the actual situation)</i>	The farm implements the agricultural practices set out in the individual strategy

6	Submitted documents/records and other findings (<i>descriptions of provided materials</i>)	IN-25.01.29-Technological maps_ECOSIST AGRO_23-24 IN-25.01.29-Technological maps_DUBENSKA_23-24 IN-25.01.29-Technological maps_STOITSEV_23-24
7	Established deviations and proposed corrective actions (<i>description of the actual situation</i>)	No deviations were identified during the on-site visit.
8	General evaluation, conclusions and recommendations.	The agricultural practices set out in the individual strategy are implemented on the areas participating in the program. The farm has the opportunity to supplement the practices. It is recommended to work towards ensuring year-round soil cover on the areas participating in the program with annual crops (intermediate and/or cover crops). The use of organic fertilizers, soil improvers and biostimulants is recommended in order to improve soil health and fertility.

INSTRUCTIONS:

- **Recommended soil treatments: Vertical treatments for mixing plant residues every 2-3 years, depending on weather conditions.**
- **Prohibited soil treatments: Plowing and overturning of soil layers.**

GUIDELINES:

- **Summer period from June 1 to October 31: Areas must have minimal soil cover, and plowing and overturning of soil layers are not allowed.**
- **Winter period from November 1 to February 15: Areas must have minimal soil cover, and plowing and overturning of soil layers are not allowed.**

OBLIGATIONS:

- **Every activity, including soil treatments, must be recorded with the corresponding execution dates in the technological map.**

Attached photographic material EKOSIST AGRO EOOD:

Screenshots from registration in the specialized software ISACO2

Администрация / Записи

Агроном: Тана Асенова

ЕКОСИСТ АГРО ЕООД
ХРИСТО СТОЯНОВ НИКОЛОВ - 039878676454

Абонаменти

Договор 1779	Договор 1779	Договор 1779	Договор 1779	Договор 1779	Договор 1779
CarbonMM 30 927.88 от 923.00 ка	CarbonMM 30 control 927.88 от 923.00 ка	CarbonMM 30 control 927.88 от 923.00 ка	Сателитни изображения 927.88 от 923.00 ка	Сателитни изображения 927.88 от 923.00 ка	Сателитни изображения 927.88 от 923.00 ка

Записи

Номер	Дата	Обща площ	Брой парцели	Изтегли	Детайли
Номер: 2742	Дата: 2023-01-18	Обща площ: 689.38 дка	Брой парцели: 8	Изтегли	Детайли
Номер: 2743	Дата: 2023-01-18	Обща площ: 238.504 дка	Брой парцели: 17	Изтегли	Детайли
Номер: 3805	Дата: 2024-01-22	Обща площ: 927.884 дка	Брой парцели: 25	Изтегли	Детайли
Номер: 5125	Дата: 2025-01-29	Обща площ: 927.884 дка	Брой парцели: 25	Изтегли	Детайли

Screenshots from the specialized software ISAC02 – areas 2022/2023

app.agriser.bg/client/fields/soils

Парцели

Година 2023 Стопанства 1 Парцели 25

Обща площ: 928 дка

Филтри

Година: 2022/2023

Стопанство: ЕКОСИСТ АГРО


Парцел: Изберете парцел

Изчисти филтрите


Парцел	Договор	Пакети	Действия
Лешакът - люцерна ЮГ - 24241	15	15	15
Лешакът - пшеница - 24241	15	15	15
Лешакът - люцерна над Дамян	15	15	15
Дългата - люцерна	15	15	15
Оградията - север	15	15	15
Мранчево - 24241	15	15	15

Сателитна снимка на парцелите


Screenshots from the specialized software ISAC02 – areas 2023/2024

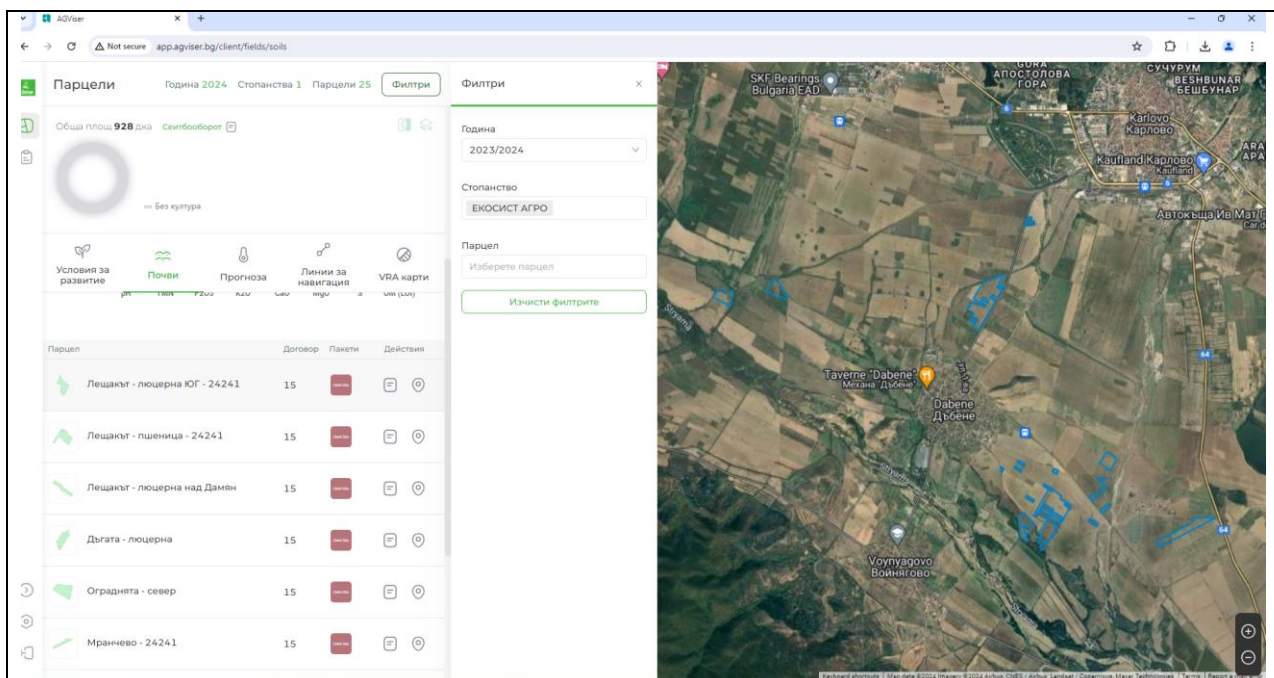

Screenshots from the specialized software ISAC02 – areas 2024/2025

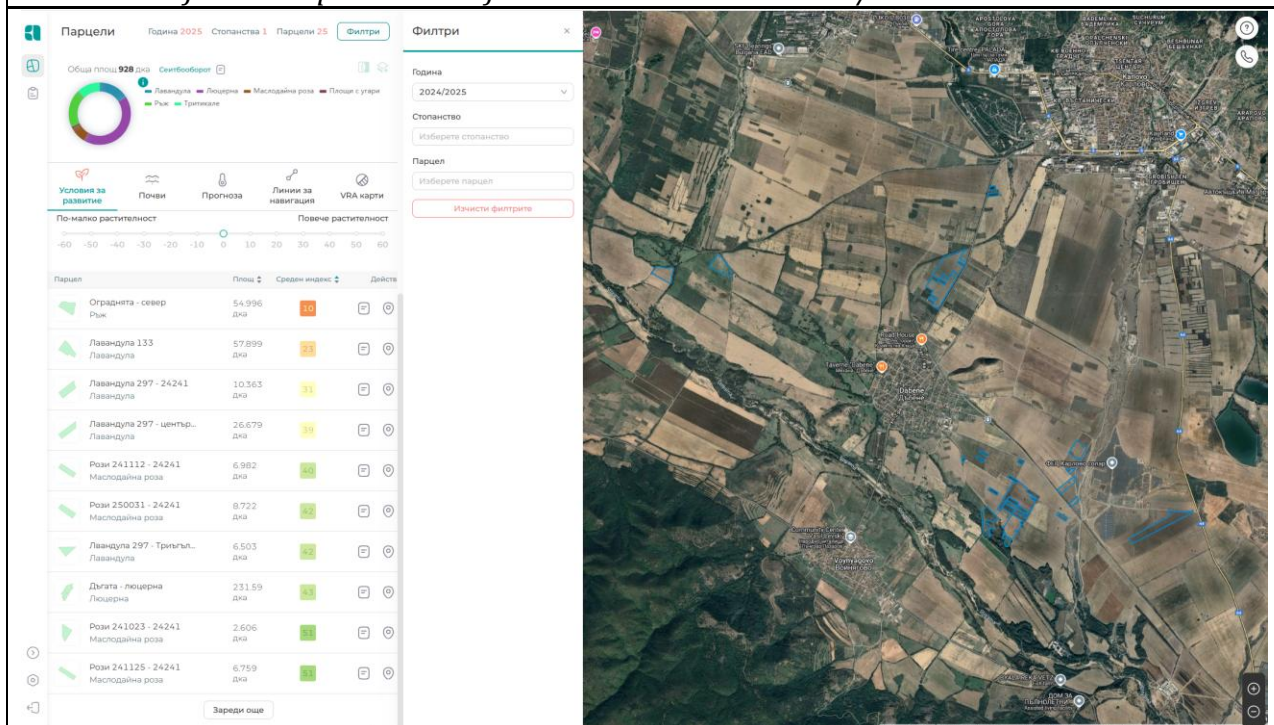

Screenshots from the specialized software ISAC02 – sampling trace excerpt 2022/2023

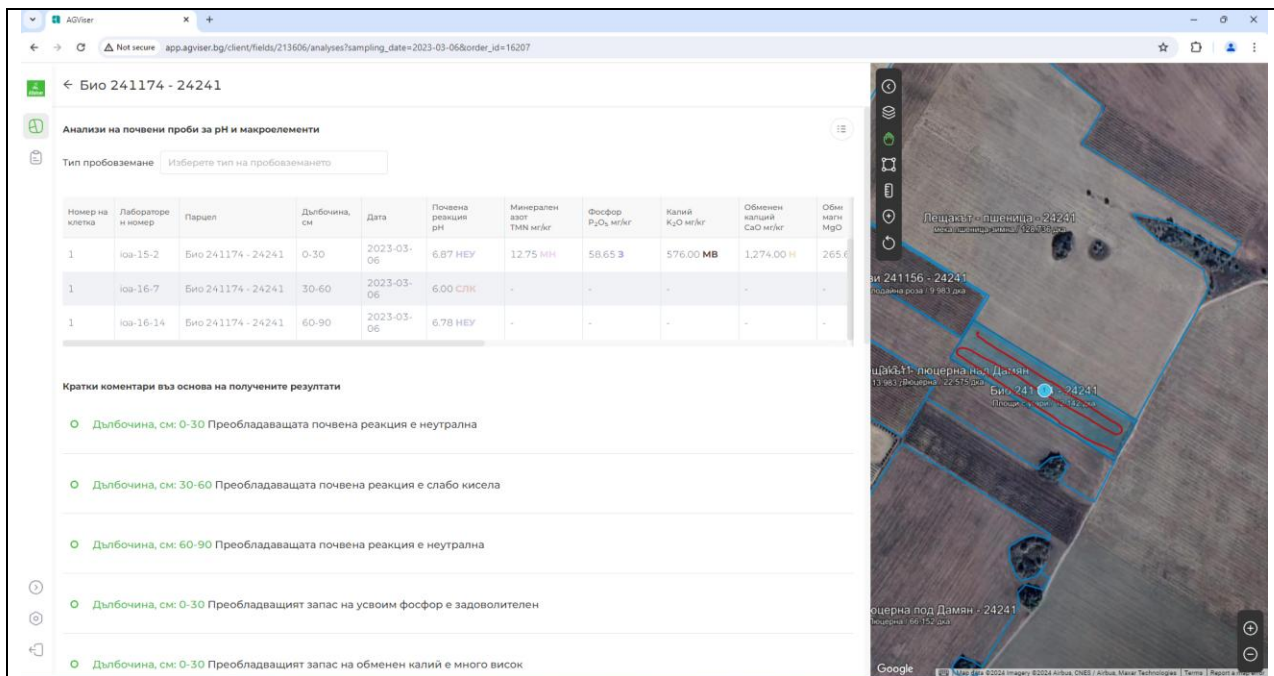

Био 241174 - 24241

Анализ на почвени проби за рН и макроелементи


Тип пробоземане: Изберете тип на пробоземането

Номер на клетка	Лабораторен номер	Парцел	Дълбочина, см	Дата	Почвена реакция рН	Минерален азот ТМН мг/кг	Фосфор P ₂ O ₅ мг/кг	Калий K ₂ O мг/кг	Обменен калий СаО мг/кг	Обменен магний MgO
1	юа-15-2	Био 241174 - 24241	0-30	2023-03-06	6.87 НЕУ	12.75 МН	58.65 З	576.00 МВ	1,274.00 Н	265.6
1	юа-16-7	Био 241174 - 24241	30-60	2023-03-06	6.00 СПК	-	-	-	-	-
1	юа-16-14	Био 241174 - 24241	60-90	2023-03-06	6.78 НЕУ	-	-	-	-	-

Кратки коментари въз основа на получените резултати

- Дълбочина, см: 0-30 Преобладаващата почвена реакция е неутрална
- Дълбочина, см: 30-60 Преобладаващата почвена реакция е слабо кисела
- Дълбочина, см: 60-90 Преобладаващата почвена реакция е неутрална
- Дълбочина, см: 0-30 Преобладаващият запас на усвояем фосфор е задоволителен
- Дълбочина, см: 0-30 Преобладаващият запас на обменен калий е много висок

Screenshots from the specialized software ISAC02 – sampling trace excerpt 2023/2024

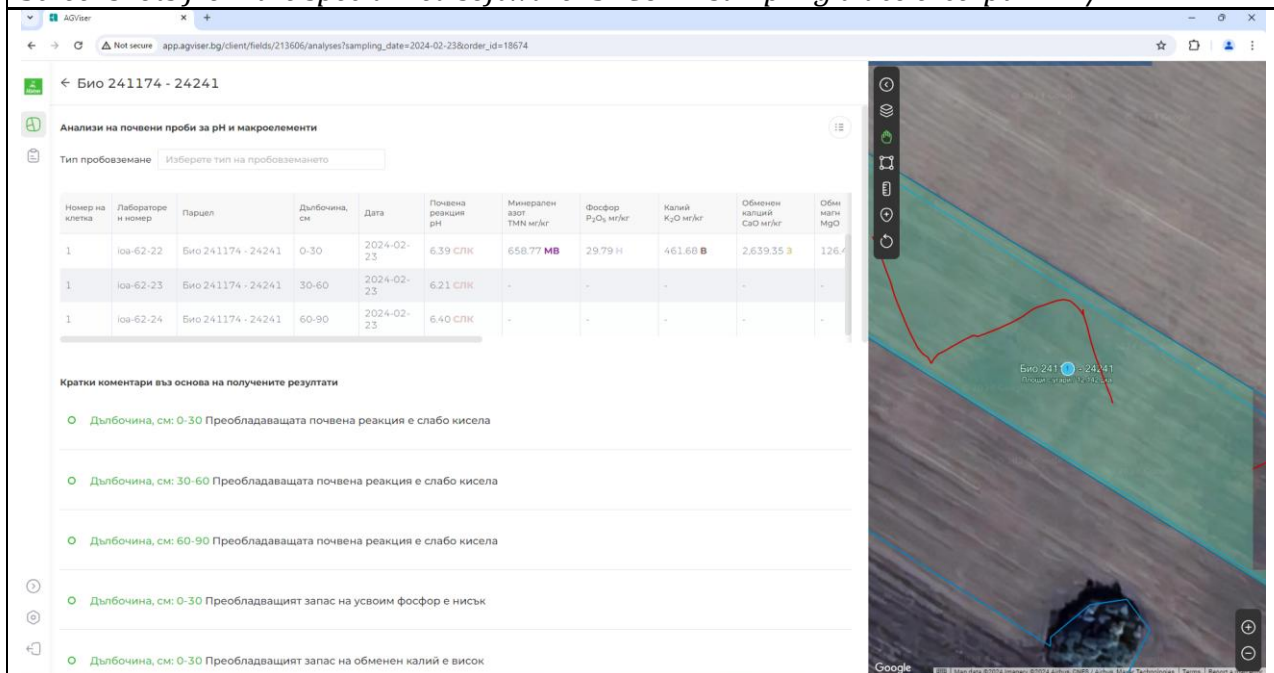

Био 241174 - 24241

Анализ на почвени проби за рН и макроелементи

Тип пробоземане: Изберете тип на пробоземането

Номер на клетка	Лабораторен номер	Парцел	Дълбочина, см	Дата	Почвена реакция рН	Минерален азот ТМН мг/кг	Фосфор P ₂ O ₅ мг/кг	Калий K ₂ O мг/кг	Обменен калий СаО мг/кг	Обменен магний MgO
1	юа-62-22	Био 241174 - 24241	0-30	2024-02-23	6.39 СПК	658.77 МВ	29.79 Н	461.68 В	2,639.35 З	126.4
1	юа-62-23	Био 241174 - 24241	30-60	2024-02-23	6.21 СПК	-	-	-	-	-
1	юа-62-24	Био 241174 - 24241	60-90	2024-02-23	6.40 СПК	-	-	-	-	-

Кратки коментари въз основа на получените резултати

- Дълбочина, см: 0-30 Преобладаващата почвена реакция е слабо кисела
- Дълбочина, см: 30-60 Преобладаващата почвена реакция е слабо кисела
- Дълбочина, см: 60-90 Преобладаващата почвена реакция е слабо кисела
- Дълбочина, см: 0-30 Преобладаващият запас на усвояем фосфор е нисък
- Дълбочина, см: 0-30 Преобладаващият запас на обменен калий е висок

Screenshots from the specialized software ISAC02 – sampling trace excerpt 2024/2025

Био 241174 - 24241


Анализ на почвени проби за рН и макроелементи

Тип пробоземане

Номер на клетка	Лаборатория и номер	Парцел	Дълбочина, см	Дата	Почвена реакция рН	Минерален азот TМN мг/кг	Фосфор P ₂ O ₅ мг/кг	Калий K ₂ O мг/кг	Обменен калий СаО мг/кг	Обменен магнез МагD
1	юа-128-37	Био 241174 - 24241	0-30	2025-02-13	5.41 СИК	824.27 MB	35.97 H	486.21 B	1.7	-
1	юа-128-38	Био 241174 - 24241	30-60	2025-02-13	5.37 СИК	-	-	-	-	-
1	юа-128-39	Био 241174 - 24241	60-90	2025-02-13	5.52 УМК	-	-	-	-	-

Кратки коментари въз основа на получените резултати

- Дълбочина, см: 0-30 Преобладаващата почвена реакция е силно кисела
- Дълбочина, см: 30-60 Преобладаващата почвена реакция е силно кисела
- Дълбочина, см: 60-90 Преобладаващата почвена реакция е умерено кисела
- Дълбочина, см: 0-30 Преобладаващият запас на усвоим фосфор е нисък
- Дълбочина, см: 0-30 Преобладаващият запас на обменен калий е висок
- Дълбочина, см: 0-30 Преобладаващият запас на обменен калий е удовлетворителен
- Дълбочина, см: 0-30 Преобладаващият запас на обменен магнезий е висок
- Дълбочина, см: 0-30 Съдържанието на сяр е високо

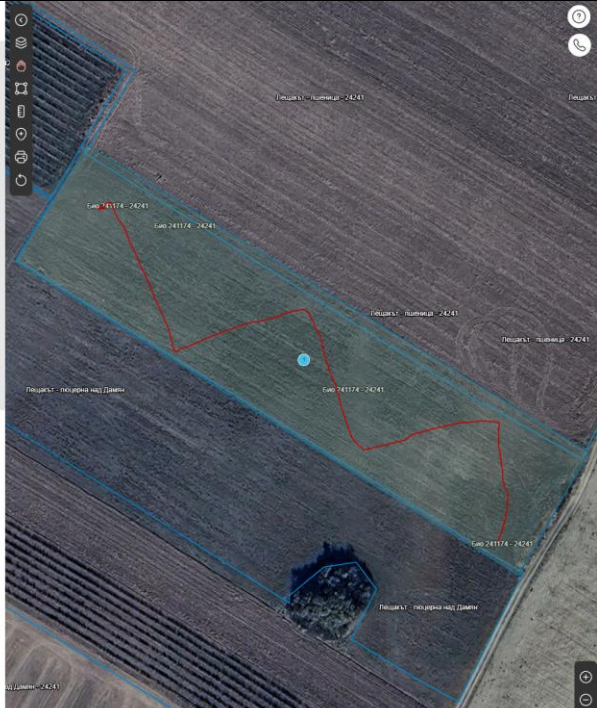

Screenshots from the specialized software ISAC02 – sampling trace excerpt 2022/2023

Лавандула 297 - Север - 24241

Анализ на почвени проби за рН и макроелементи

Тип пробоземане


Номер на клетка	Лаборатория и номер	Парцел	Дълбочина, см	Дата	Почвена реакция рН	Минерален азот TМN мг/кг	Фосфор P ₂ O ₅ мг/кг	Калий K ₂ O мг/кг	Обменен калий СаО мг/кг	Обменен магнез МагD
1	юа-15-1	Лавандула 297 - Север - 24241	0-30	2023-03-06	6.79 НЕУ	16.34 MH	147.20 Д	606.00 MB	2,023.00 B	315.4
1	юа-16-4	Лавандула 297 - Север - 24241	30-60	2023-03-06	5.86 УМК	-	-	-	-	-
1	юа-16-16	Лавандула 297 - Север - 24241	60-90	2023-03-06	6.68 НЕУ	-	-	-	-	-

Кратки коментари въз основа на получените резултати

- Дълбочина, см: 0-30 Преобладаващата почвена реакция е неутрална
- Дълбочина, см: 30-60 Преобладаващата почвена реакция е умерено кисела
- Дълбочина, см: 60-90 Преобладаващата почвена реакция е неутрална
- Дълбочина, см: 0-30 Преобладаващият запас на усвоим фосфор е добър
- Дълбочина, см: 0-30 Преобладаващият запас на обменен калий е много висок



Screenshots from the specialized software ISAC02 – sampling trace excerpt 2023/2024

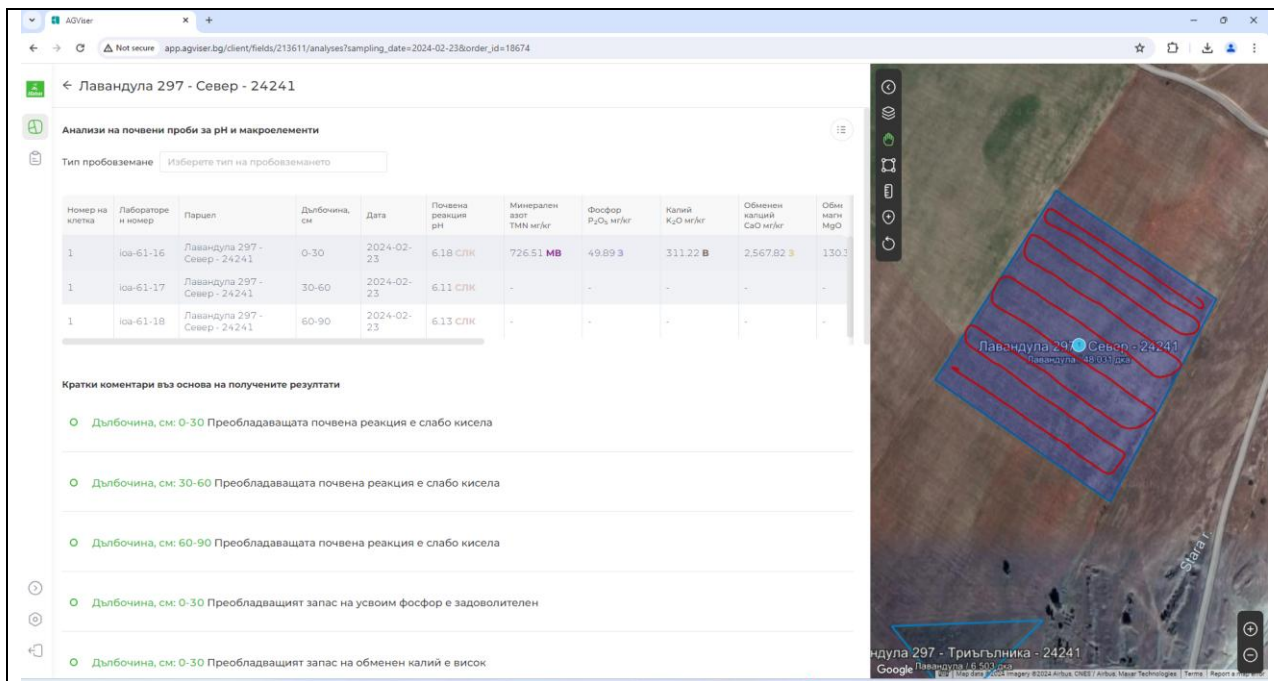

Лавандула 297 - Север - 24241

Анализ на почвени проби за pH и макроелементи


Тип пробоземане: Изберете тип на пробоземането

Номер на клетка	Лаборатория и номер	Парцел	Дълбочина, см	Дата	Почвена реакция pH	Минерален азот TМN мг/кг	Фосфор P ₂ O ₅ мг/кг	Калий K ₂ O мг/кг	Обменен калций СаО мг/кг	Обм. магн MgO
1	юа-61-16	Лавандула 297 - Север - 24241	0-30	2024-02-23	6.18 СЛК	726.51 MB	49.89 B	311.22 B	2.567.82 B	130.3
1	юа-61-17	Лавандула 297 - Север - 24241	30-60	2024-02-23	6.11 СЛК	-	-	-	-	-
1	юа-61-18	Лавандула 297 - Север - 24241	60-90	2024-02-23	6.13 СЛК	-	-	-	-	-

Кратки коментари въз основа на получените резултати

- Дълбочина, см: 0-30 Преобладаващата почвена реакция е слабо кисела
- Дълбочина, см: 30-60 Преобладаващата почвена реакция е слабо кисела
- Дълбочина, см: 60-90 Преобладаващата почвена реакция е слабо кисела
- Дълбочина, см: 0-30 Преобладаващият запас на усвоим фосфор е удовлетворителен
- Дълбочина, см: 0-30 Преобладаващият запас на обменен калий е висок

Screenshots from the specialized software ISAC02 – sampling trace excerpt 2024/2025

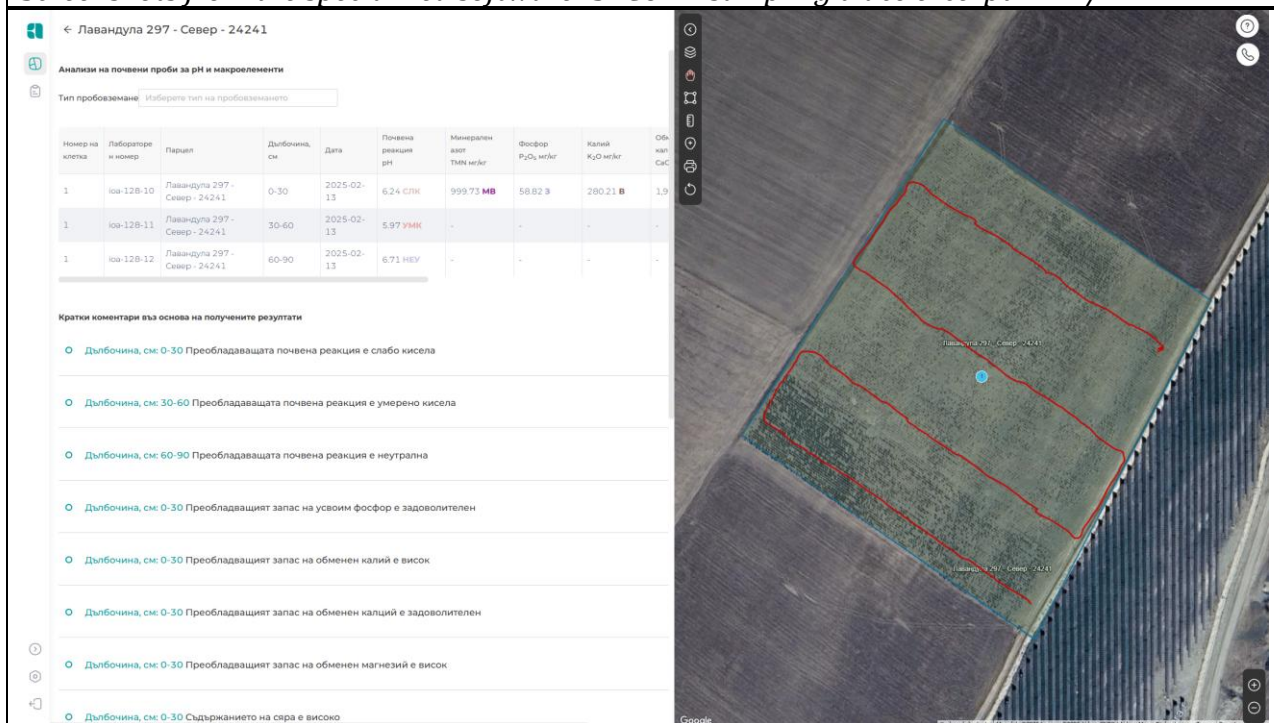

Лавандула 297 - Север - 24241

Анализ на почвени проби за pH и макроелементи


Тип пробоземане: Изберете тип на пробоземането

Номер на клетка	Лаборатория и номер	Парцел	Дълбочина, см	Дата	Почвена реакция pH	Минерален азот TМN мг/кг	Фосфор P ₂ O ₅ мг/кг	Калий K ₂ O мг/кг	Обм. кал. СаС
1	юа-128-10	Лавандула 297 - Север - 24241	0-30	2025-02-13	6.24 СЛК	999.73 MB	58.82 B	280.21 B	1.9
1	юа-128-11	Лавандула 297 - Север - 24241	30-60	2025-02-13	5.97 УМК	-	-	-	-
1	юа-128-12	Лавандула 297 - Север - 24241	60-90	2025-02-13	6.71 НЕУ	-	-	-	-

Кратки коментари въз основа на получените резултати


- Дълбочина, см: 0-30 Преобладаващата почвена реакция е слабо кисела
- Дълбочина, см: 30-60 Преобладаващата почвена реакция е умерено кисела
- Дълбочина, см: 60-90 Преобладаващата почвена реакция е неутрална
- Дълбочина, см: 0-30 Преобладаващият запас на усвоим фосфор е удовлетворителен
- Дълбочина, см: 0-30 Преобладаващият запас на обменен калий е висок
- Дълбочина, см: 0-30 Преобладаващият запас на обменен калций е удовлетворителен
- Дълбочина, см: 0-30 Преобладаващият запас на обменен магнезий е висок
- Дълбочина, см: 0-30 Съдържанието на сярна е високо

Screenshots from the specialized software ISAC02 – loaded results from laboratory tests 2022/2023

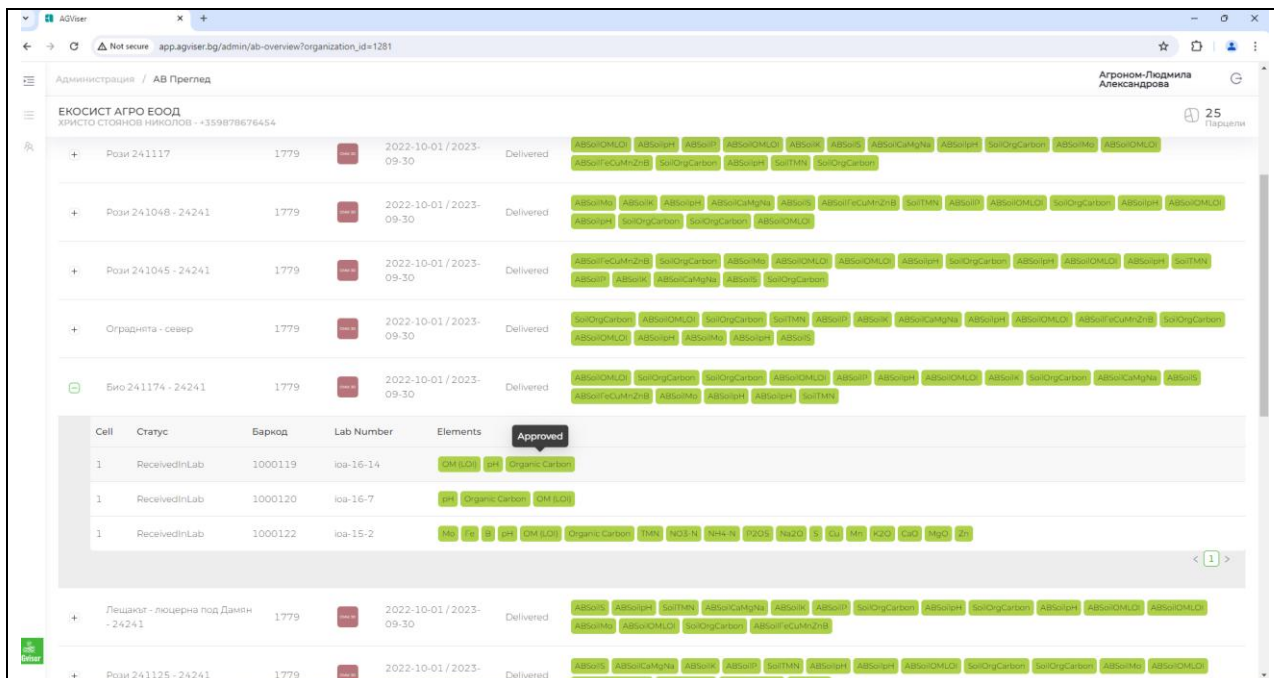

Cell	Статус	Баркод	Lab Number	Elements	Approved
1	ReceivedInLab	1000119	ioa-16-14	OM (LOI), pH, Organic Carbon	
1	ReceivedInLab	1000120	ioa-16-7	pH, Organic Carbon, OM (LOI)	
1	ReceivedInLab	1000122	ioa-15-2	N, P, K, S, Ca, OM (LOI), Organic Carbon, TMN, NO3-N, NH4-N, P2O5, Na2O, S, Cu, Mn, Zn, Cd, Pb, Co, Ni, Cr, Mo, Zn	

Screenshots from the specialized software ISAC02 – loaded results from laboratory tests 2023/2024

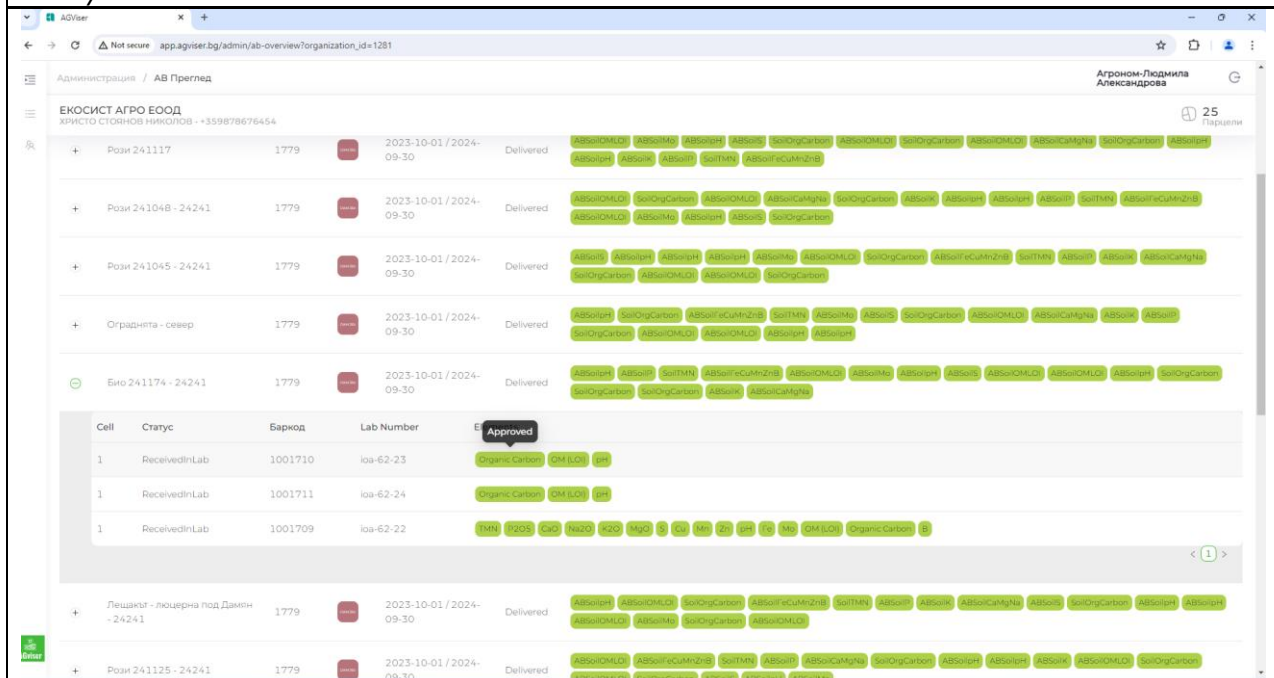

Cell	Статус	Баркод	Lab Number	Elements	Approved
1	ReceivedInLab	1001710	ioa-62-23	Organic Carbon, OM (LOI), pH	
1	ReceivedInLab	1001711	ioa-62-24	Organic Carbon, OM (LOI), pH	
1	ReceivedInLab	1001709	ioa-62-22	TMN, P2O5, Cd, Na2O, K2O, MgO, S, Cu, Mn, Zn, Pb, Co, Ni, Cr, Mo, Zn, OM (LOI), Organic Carbon	

Screenshots from the specialized software ISAC02 – loaded results from laboratory tests 2024/2025

Screenshots from the specialized software ISACO2 – loaded results from laboratory tests 2022/2023

Screenshots from the specialized software ISACO2 – loaded results from laboratory tests 2023/2024

Администрация / АВ Преглед

ЕКОСИСТ АГРО ЕООД
ХРИСТО СТОЯНОВ НИКОЛОВ - +359870676454

25 Парцели

Cell	Статус	Баркод	Lab Number	Elements	Approved
1	ReceivedInLab	1001683	коа-61-17	Organic Carbon, pH, OM (LOI)	
1	ReceivedInLab	1001684	коа-61-18	Organic Carbon, OM (LOI), pH	
1	ReceivedInLab	1001682	коа-61-16	pH, CaO, Na2O, K2O, P2O5, S, Cu, Fe, Zn, Mg, Si, Mn, OM (LOI), Organic Carbon, pH, P2O5	

Screenshots from the specialized software ISACO2 – loaded results from laboratory tests 2024/2025

Администрация / АВ Преглед

ЕКОСИСТ АГРО ЕООД
ХРИСТО СТОЯНОВ НИКОЛОВ - +359870676454


25 Парцели

Cell	Статус	Баркод	Lab Number	Elements	Approved
1	ReceivedInLab	1005294	коа-128-11	OM (LOI), Organic Carbon, pH	
1	ReceivedInLab	1005295	коа-128-12	OM (LOI), pH, Organic Carbon	
1	ReceivedInLab	1005293	коа-128-10	pH, CaO, Na2O, Organic Carbon, CaO, P2O5, MgO, S, Cu, Fe, Zn, Si, Mn, OM (LOI)	

Photographic material from the on-site visit

Лавандула 297 - 24241

Рози 250031 - 24241

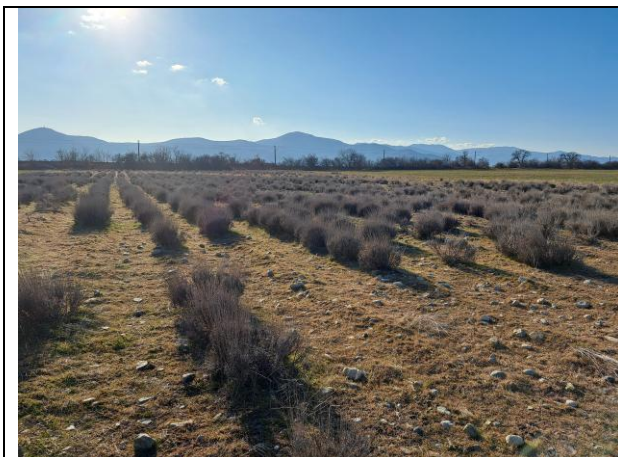

Мранчево - 24241



Лещакът - пшеница - 24241



Attached photographic material DABENSKA ETERICHNA KOMPANIA:

Screenshots from registration in the specialized software ISACO2

Администрация / Записи

Агроном-Тяна Асенова

"ДЪБЕНСКА ЕТЕРИЧНА КОМПАНИЯ" ООД

Елена Драговеца Николова - +359878676404

Абонаменти

Договор 1780

CarbonMM 30

293.82 от 2000.00 ха

15%

Договор 1780

CarbonMM 30 control

293.82 от 2000.00 ха

15%

Договор 1780

CarbonMM 30 control

293.82 от 2000.00 ха

15%

Договор 1780

Сателитни изображения

293.82 от 2000.00 ха

15%

Договор 1780

Сателитни изображения

293.82 от 2000.00 ха

15%

Договор 1780

Сателитни изображения

293.82 от 2000.00 ха

15%

< 1 >

Записи

Номер: 2739

Дата: 2023-01-18

Обща площ: 293.817 дка

Брой парцели: 4

Изглед

Детайли

Номер: 3818

Дата: 2024-01-24

Обща площ: 293.817 дка

Брой парцели: 4

Изглед

Детайли

Номер: 5123

Дата: 2025-01-29


Обща площ: 293.817 дка

Брой парцели: 4


Изглед

Детайли

Screenshots from the specialized software ISACO2 – areas 2022/2023

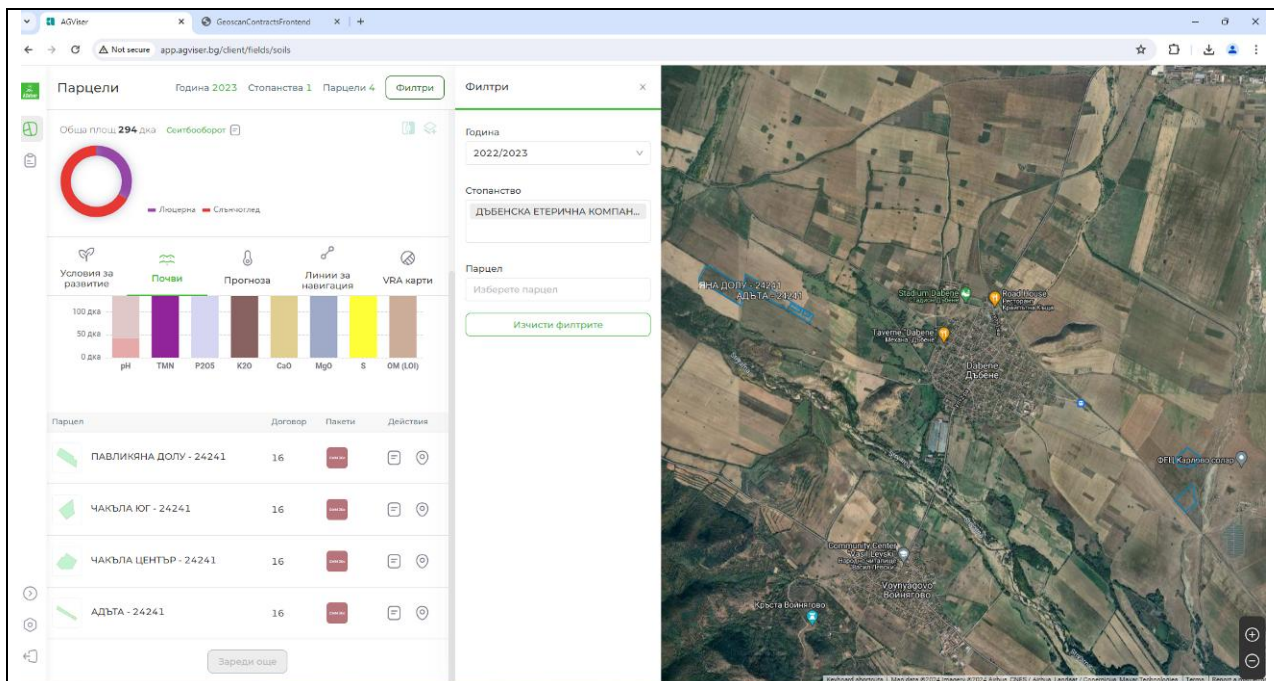


Screenshots from the specialized software ISAC02 – areas 2023/2024

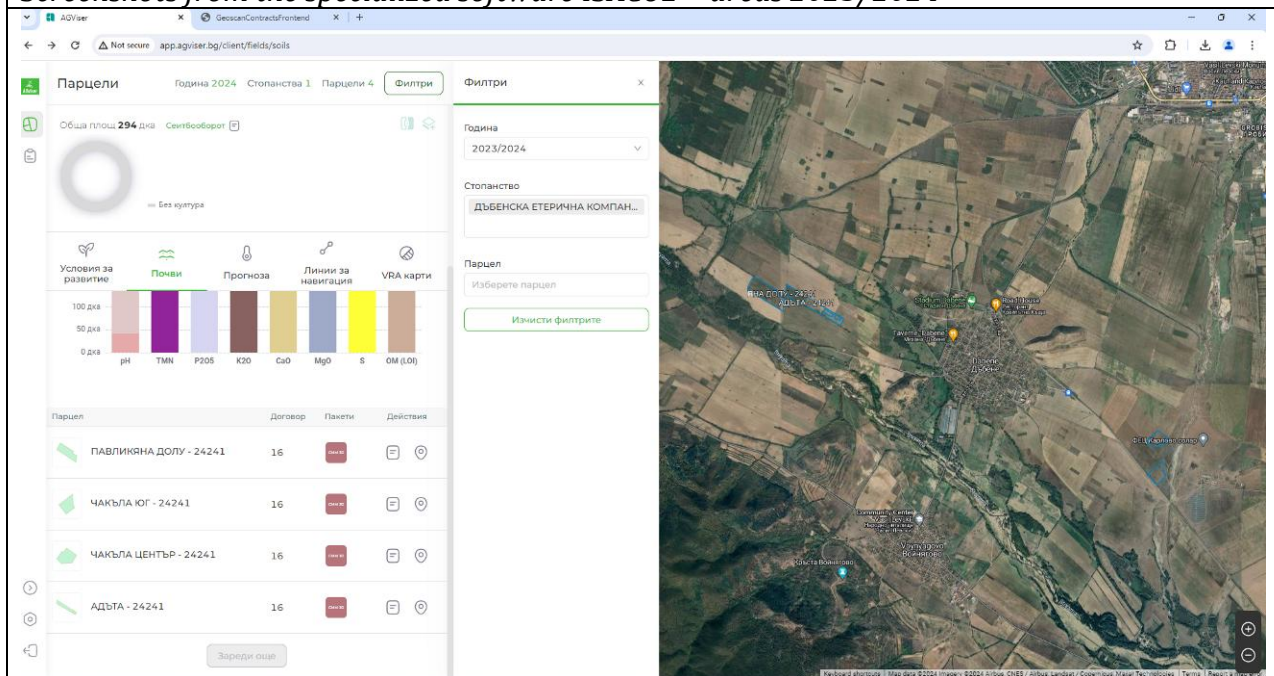

Screenshots from the specialized software ISAC02 – areas 2024/2025



Screenshots from the specialized software ISAC02 – sampling trace excerpt 2022/2023

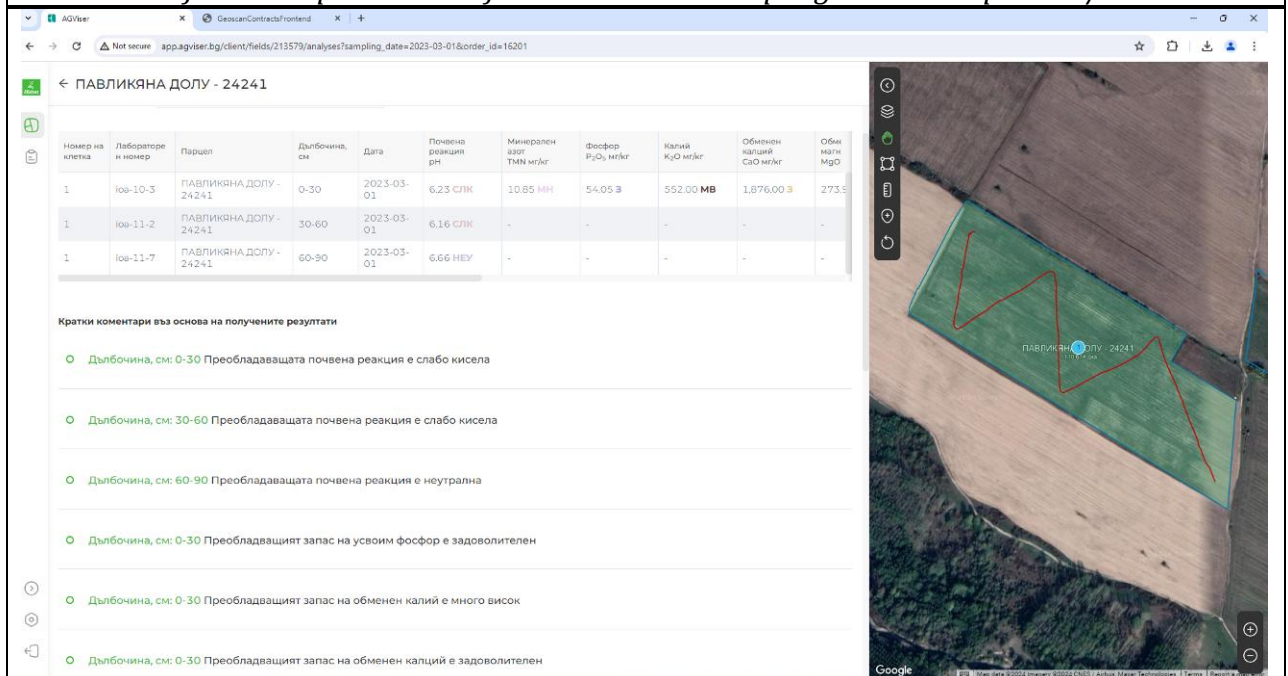

Screenshots from the specialized software ISAC02 – sampling trace excerpt 2023/2024

← ПАВЛИКЯНА ДОЛУ - 24241

Номер на клетка	Лабораторен номер	Парцел	Дълбочина, см	Дата	Почвена реакция pH	Минерален азот TМN мг/кг	Фосфор P ₂ O ₅ мг/кг	Калий K ₂ O мг/кг	Обменен калций СаО мг/кг	Обменен магнезий MgO
1	isa-60-10	ПАВЛИКЯНА ДОЛУ - 24241	0-30	2024-02-23	6.13 СЛК	762.55 MB	37.81 Н	377.09 В	2,232.26 Б	829.2
1	isa-60-11	ПАВЛИКЯНА ДОЛУ - 24241	30-60	2024-02-23	6.26 СЛК	-	-	-	-	-
1	isa-60-12	ПАВЛИКЯНА ДОЛУ - 24241	60-90	2024-02-23	6.49 СЛК	-	-	-	-	-

Кратки коментари въз основа на получените резултати

- Дълбочина, см: 0-30 Преобладаващата почвена реакция е слабо кисела
- Дълбочина, см: 30-60 Преобладаващата почвена реакция е слабо кисела
- Дълбочина, см: 60-90 Преобладаващата почвена реакция е слабо кисела
- Дълбочина, см: 0-30 Преобладаващият запас на усвояем фосфор е нисък
- Дълбочина, см: 0-30 Преобладаващият запас на обменен калий е висок
- Дълбочина, см: 0-30 Преобладаващият запас на обменен калций е удовлетворителен



Screenshots from the specialized software ISAC02 – sampling trace excerpt 2024/2025

← ПАВЛИКЯНА ДОЛУ - 24241

Анализ на почвени проби за pH и макроелементи

Тип пробоземане: Изберете тип на пробоземането

Номер на клетка	Лабораторен номер	Парцел	Дълбочина, см	Дата	Почвена реакция pH	Минерален азот TМN мг/кг	Фосфор P ₂ O ₅ мг/кг	Калий K ₂ O мг/кг	Обменен СаО мг/кг
1	isa-127-1	ПАВЛИКЯНА ДОЛУ - 24241	0-30	2025-02-12	6.18 СЛК	1,018.50 MB	41.67 Б	228.06 В	2.2
1	isa-127-2	ПАВЛИКЯНА ДОЛУ - 24241	30-60	2025-02-12	6.24 СЛК	-	-	-	-
1	isa-127-3	ПАВЛИКЯНА ДОЛУ - 24241	60-90	2025-02-12	6.81 НЕУ	-	-	-	-

Кратки коментари въз основа на получените резултати

- Дълбочина, см: 0-30 Преобладаващата почвена реакция е слабо кисела
- Дълбочина, см: 30-60 Преобладаващата почвена реакция е слабо кисела
- Дълбочина, см: 60-90 Преобладаващата почвена реакция е неутрална
- Дълбочина, см: 0-30 Преобладаващият запас на усвояем фосфор е удовлетворителен
- Дълбочина, см: 0-30 Преобладаващият запас на обменен калий е висок
- Дълбочина, см: 0-30 Преобладаващият запас на обменен калций е удовлетворителен
- Дълбочина, см: 0-30 Преобладаващият запас на обменен магнезий е висок
- Дълбочина, см: 0-30 Съдържанието на сярна е високо



Screenshots from the specialized software ISAC02 – sampling trace excerpt 2022/2023

← ЧАКЪЛА ЦЕНТЪР - 24241

Номер на клетка	Лабораторен номер	Парцел	Дълбочина, см	Дата	Почвена реакция pH	Минерален азот TМN мг/кг	Фосфор P ₂ O ₅ мг/кг	Калий K ₂ O мг/кг	Обменен калций СаО мг/кг	Обменен магний MgO
1	юв-10-4	ЧАКЪЛА ЦЕНТЪР - 24241	0-30	2023-03-01	5.95 УМК	14.19 МН	67.85 В	462.00 В	1,043.00 Н	215.6
1	юв-11-4	ЧАКЪЛА ЦЕНТЪР - 24241	30-60	2023-03-01	5.78 УМК	-	-	-	-	-
1	юв-11-8	ЧАКЪЛА ЦЕНТЪР - 24241	60-90	2023-03-01	6.61 НЕУ	-	-	-	-	-

Кратки коментари въз основа на получените резултати

- Дълбочина, см: 0-30 Преобладаващата почвена реакция е умерено кисела
- Дълбочина, см: 30-60 Преобладаващата почвена реакция е умерено кисела
- Дълбочина, см: 60-90 Преобладаващата почвена реакция е неутрална
- Дълбочина, см: 0-30 Преобладаващият запас на усвояем фосфор е удовлетворителен
- Дълбочина, см: 0-30 Преобладаващият запас на обменен калий е висок
- Дълбочина, см: 0-30 Преобладаващият запас на обменен калций е нисък



Screenshots from the specialized software ISAC02 – sampling trace excerpt 2023/2024

← ЧАКЪЛА ЦЕНТЪР - 24241

Анализи на почвени проби за pH и макроелементи

Тип пробовземане: Изберете тип на пробовземането

Номер на клетка	Лабораторен номер	Парцел	Дълбочина, см	Дата	Почвена реакция pH	Минерален азот TМN мг/кг	Фосфор P ₂ O ₅ мг/кг	Калий K ₂ O мг/кг	Обменен калций СаО мг/кг	Обменен магний MgO
1	юв-60-4	ЧАКЪЛА ЦЕНТЪР - 24241	0-30	2024-02-23	5.98 УМК	965.06 МВ	43.77 В	305.57 В	1,935.70 В	813.2
1	юв-60-5	ЧАКЪЛА ЦЕНТЪР - 24241	30-60	2024-02-23	6.04 СПК	-	-	-	-	-
1	юв-60-6	ЧАКЪЛА ЦЕНТЪР - 24241	60-90	2024-02-23	6.27 СПК	-	-	-	-	-

Кратки коментари въз основа на получените резултати

- Дълбочина, см: 0-30 Преобладаващата почвена реакция е умерено кисела
- Дълбочина, см: 30-60 Преобладаващата почвена реакция е слабо кисела
- Дълбочина, см: 60-90 Преобладаващата почвена реакция е слабо кисела
- Дълбочина, см: 0-30 Преобладаващият запас на усвояем фосфор е удовлетворителен
- Дълбочина, см: 0-30 Преобладаващият запас на обменен калий е висок



Screenshots from the specialized software ISAC02 – sampling trace excerpt 2024/2025

Screenshots from the specialized software ISACO2 – loaded results from laboratory tests 2022/2023

*Screenshots from the specialized software ISACO2 – loaded results from laboratory tests
2023/2024*


*Screenshots from the specialized software ISACO2 – loaded results from laboratory tests
2024/2025*

Screenshots from the specialized software ISACO2 – loaded results from laboratory tests 2022/2023

*Screenshots from the specialized software ISAC02 – loaded results from laboratory tests
2023/2024*

Screenshots from the specialized software ISAC02 – loaded results from laboratory tests
2024/2025

Адъта - 24241



Screenshots from registration in the specialized software ISAC02

Администрация / Записи

Агроном-Таня Асенова

"СТОИЦЕВ АГРО" ЕООД
Николай Юлианов Стоицев - +359878676454

Абонаменти

Договор 1781	Договор 1781	Договор 1781	Договор 1781	Договор 1781	Договор 1781
CarbonMM 30 619.26 от 2000.00 ха 31%	CarbonMM 30 control 619.26 от 2000.00 ха 31%	CarbonMM 30 control 619.26 от 2000.00 ха 31%	Сателитни изображения 619.26 от 2000.00 ха 31%	Сателитни изображения 619.26 от 2000.00 ха 31%	Сателитни изображения 619.26 от 2000.00 ха 31%

Записи

Номер	Дата	Обща площ	Брой парцели	Изглед	Детайли
2741	2023-01-18	619.264 дка	6	Изглед	Детайли
3819	2024-01-24	619.264 дка	6	Изглед	Детайли
5124	2025-01-29	619.264 дка	6	Изглед	Детайли

Screenshots from the specialized software ISAC02 – areas 2022/2023

AGViser

app.agviser.bg/client/fields/growing-conditions

Парцели Година 2023 Стопанства 1 Парцели 6 Филтри

Обща площ: 620 дка Селитнооборот

Условия за развитие Почви Прогноза Линии за навигация VRA карти


Парцел	Площ	Среден индекс	Действия
МРАНЧЕВО - 24241 Тритикале	171.533 дка	14	Изглед Детайли
ЧАКЪЛЪ СЕВЕР - 2... Слънчоглед	27.366 дка	15	Изглед Детайли
БРЕГЪТ - 24241 Люцерна	84.232 дка	17	Изглед Детайли
ОГРАДНАТА ЮГ - ... Слънчоглед	50.82 дка	17	Изглед Детайли
ПАВЛИКЯНА КВА... Люцерна	34.213 дка	19	Изглед Детайли
ПАВЛИКЯНА ГОРЕ... Люцерна	251.1 дка	21	Изглед Детайли

Зарежди още


Година: 2022/2023
Стопанство: СТОИЦЕВ АГРО - главно стопан...

Парцел: Изберете парцел


Изчисти филтрите

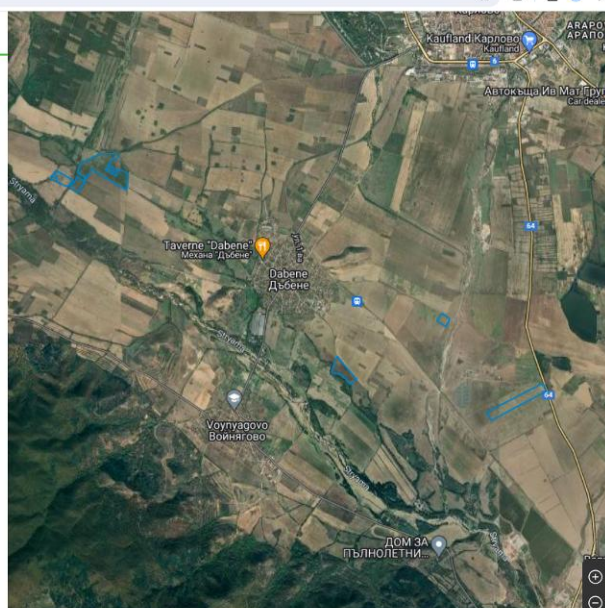

Screenshots from the specialized software ISAC02 – areas 2023/2024

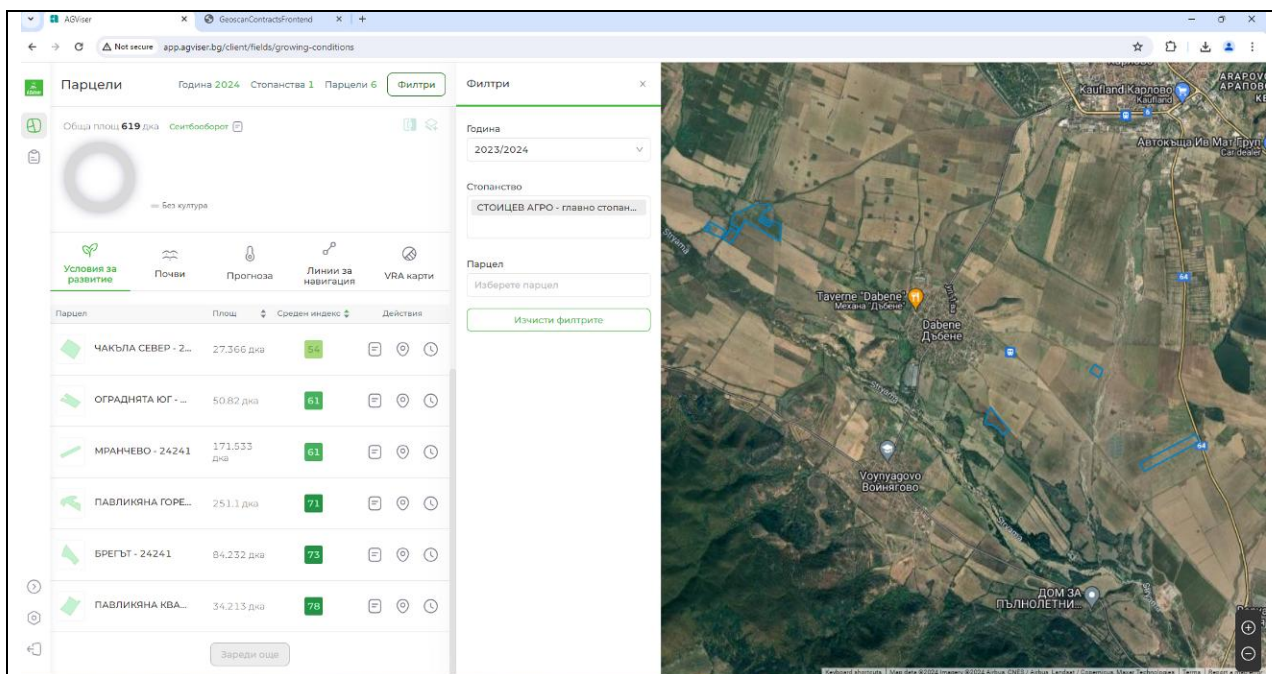

Screenshots from the specialized software ISAC02 – areas 2024/2025

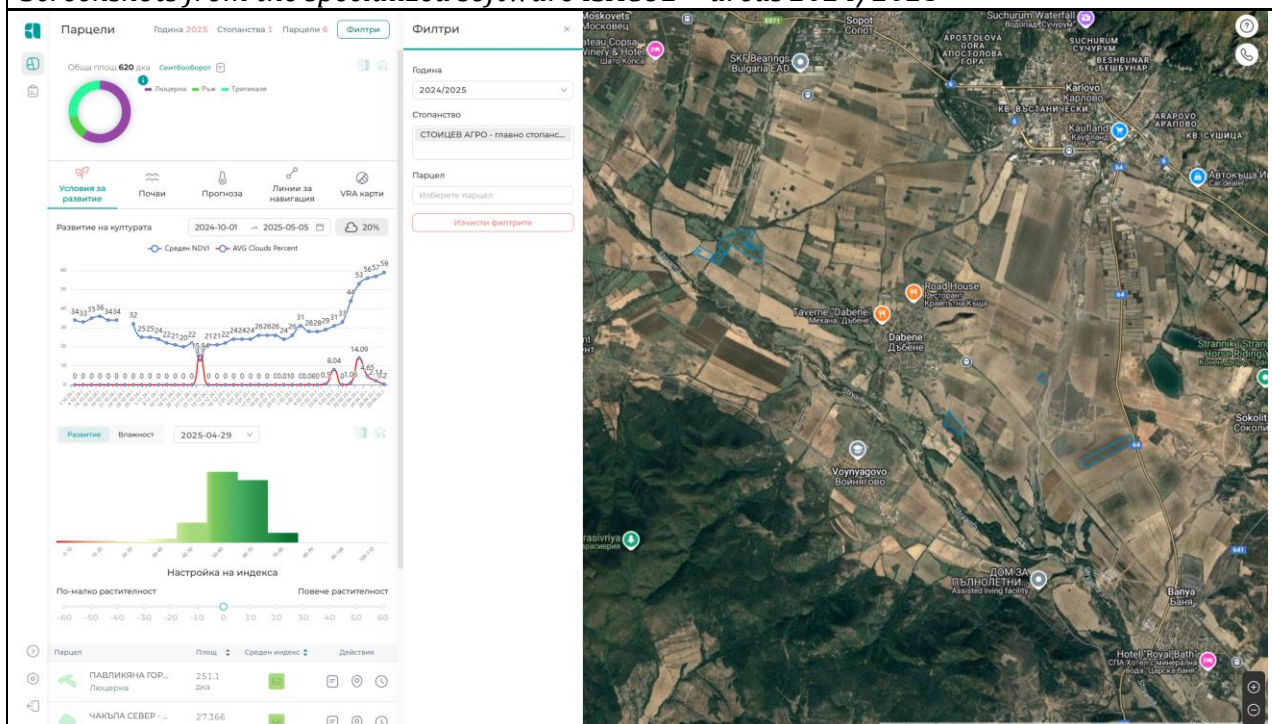

Screenshots from the specialized software ISAC02 – sampling trace excerpt 2022/2023


AGViser | GeoscanContractsFrontend | app.agviser.bg/client/fields/213588/analyses?sampling_date=2023-03-03&order_id=16203

МРАНЧЕВО - 24241

Номер на клетка	Лабораторен номер	Парцел	Дълбочина, см	Дата	Почвена реакция pH	Минерален азот TN _{tot} мг/кг	Фосфор P ₂ O ₅ мг/кг	Калий K ₂ O мг/кг	Обменен калий CaO мг/кг	Обменен MgO
1	юа-14-6	МРАНЧЕВО - 24241	0-30	2023-03-03	5.78 УМК	17.70 МН	67.85 Б	678.00 МВ	973.00 Н	224.1
1	юа-13-8	МРАНЧЕВО - 24241	30-60	2023-03-03	5.55 УМК	-	-	-	-	-
1	юа-13-10	МРАНЧЕВО - 24241	60-90	2023-03-03	6.34 СЛК	-	-	-	-	-

Кратки коментари въз основа на получените резултати

- Дълбочина, см: 0-30 Преобладаващата почвена реакция е умерено кисела
- Дълбочина, см: 30-60 Преобладаващата почвена реакция е умерено кисела
- Дълбочина, см: 60-90 Преобладаващата почвена реакция е слабо кисела
- Дълбочина, см: 0-30 Преобладаващият запас на усвояем фосфор е задоволителен
- Дълбочина, см: 0-30 Преобладаващият запас на обменен калий е много висок
- Дълбочина, см: 0-30 Преобладаващият запас на обменен калций е нисък

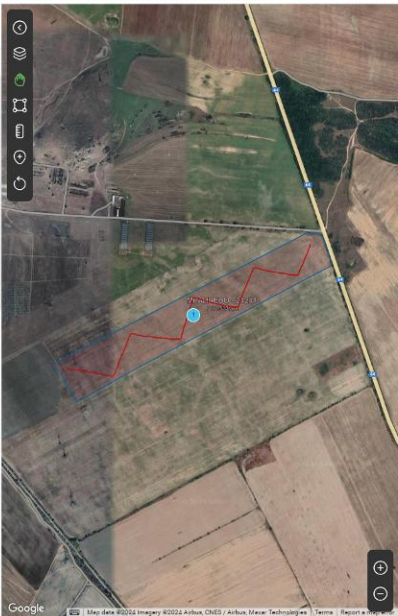

Screenshots from the specialized software ISAC02 – sampling trace excerpt 2023/2024

AGViser | GeoscanContractsFrontend | app.agviser.bg/client/fields/213588/analyses?sampling_date=2024-02-23&order_id=18708


МРАНЧЕВО - 24241

Тип пробоземане: Изберете тип на пробоземането

Номер на клетка	Лабораторен номер	Парцел	Дълбочина, см	Дата	Почвена реакция pH	Analyses.OM (LOI) %
1	юа-59-7	МРАНЧЕВО - 24241	0-30	2024-02-23	5.80 УМК	1.68 Н
1	юа-59-8	МРАНЧЕВО - 24241	30-60	2024-02-23	5.84 УМК	0.97 МН
1	юа-59-9	МРАНЧЕВО - 24241	60-90	2024-02-23	6.06 СЛК	0.77 МН

Кратки коментари въз основа на получените резултати

- Дълбочина, см: 0-30 Преобладаващата почвена реакция е умерено кисела
- Дълбочина, см: 30-60 Преобладаващата почвена реакция е умерено кисела
- Дълбочина, см: 60-90 Преобладаващата почвена реакция е слабо кисела
- Дълбочина, см: 0-30 Съдържанието на органична материя е ниско.
- Дълбочина, см: 30-60 Съдържанието на органична материя е много ниско.
- Дълбочина, см: 60-90 Съдържанието на органична материя е много ниско.

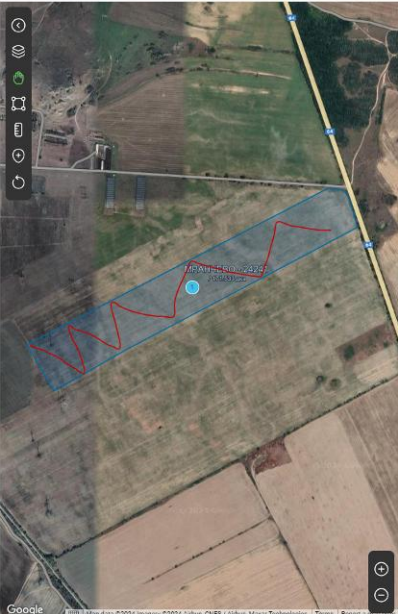

Screenshots from the specialized software ISAC02 – sampling trace excerpt 2024/2025

← МРАНЧЕВО - 24241

Анализ на почвени проби за рН и макроелементи

Тип пробоземане: Изберете тип на пробоземането

Номер на клетка	Лаборатория и номер	Парцел	Дълбочина, см	Дата	Почвена реакция рН	Минерален азот ТМН мг/кг	Фосфор P ₂ O ₅ мг/кг	Калий K ₂ O мг/кг	Обменен калций CaO мг/кг
1	юв-126-16	МРАНЧЕВО - 24241	0-30	2025-02-12	5.76 УМК	1.112.77 MB	39.56 H	327.71 B	1.4
1	юв-126-17	МРАНЧЕВО - 24241	30-60	2025-02-12	5.97 УМК	-	-	-	-
1	юв-126-18	МРАНЧЕВО - 24241	60-90	2025-02-12	6.34 СЛК	-	-	-	-

Кратки коментари въз основа на получените резултати

- Дълбочина, см: 0-30 Преобладаващата почвена реакция е умерено кисела
- Дълбочина, см: 30-60 Преобладаващата почвена реакция е умерено кисела
- Дълбочина, см: 60-90 Преобладаващата почвена реакция е слабо кисела
- Дълбочина, см: 0-30 Преобладаващият запас на усвоим фосфор е нисък
- Дълбочина, см: 0-30 Преобладаващият запас на обменен калий е висок
- Дълбочина, см: 0-30 Преобладаващият запас на обменен калций е нисък
- Дълбочина, см: 0-30 Преобладаващият запас на обменен магнезий е висок
- Дълбочина, см: 0-30 Съдържанието на сярата е удовлетворително




Screenshots from the specialized software ISAC02 – sampling trace excerpt 2022/2023

← ОГРАДНЯТА ЮГ - 24241


Номер на клетка	Лаборатория и номер	Парцел	Дълбочина, см	Дата	Почвена реакция рН	Минерален азот ТМН мг/кг	Фосфор P ₂ O ₅ мг/кг	Калий K ₂ O мг/кг	Обменен калций CaO мг/кг	Обменен магнезий MgO мг/кг
1	юв-14-1	ОГРАДНЯТА ЮГ - 24241	0-30	2023-03-03	6.19 СЛК	8.73 MN	63.25 B	726.00 MB	1.694.00 B	265.6
1	юв-13-7	ОГРАДНЯТА ЮГ - 24241	30-60	2023-03-03	6.40 СЛК	-	-	-	-	-
1	юв-13-17	ОГРАДНЯТА ЮГ - 24241	60-90	2023-03-03	7.44 СЛА	-	-	-	-	-

Кратки коментари въз основа на получените резултати

- Дълбочина, см: 0-30 Преобладаващата почвена реакция е слабо кисела
- Дълбочина, см: 30-60 Преобладаващата почвена реакция е слабо кисела
- Дълбочина, см: 60-90 Преобладаващата почвена реакция е слабо алкална
- Дълбочина, см: 0-30 Преобладаващият запас на усвоим фосфор е удовлетворителен
- Дълбочина, см: 0-30 Преобладаващият запас на обменен калий е много висок
- Дълбочина, см: 0-30 Преобладаващият запас на обменен калций е удовлетворителен

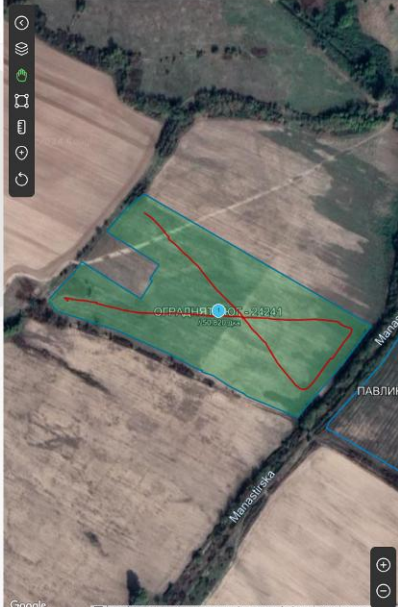

Screenshots from the specialized software ISAC02 – sampling trace excerpt 2023/2024

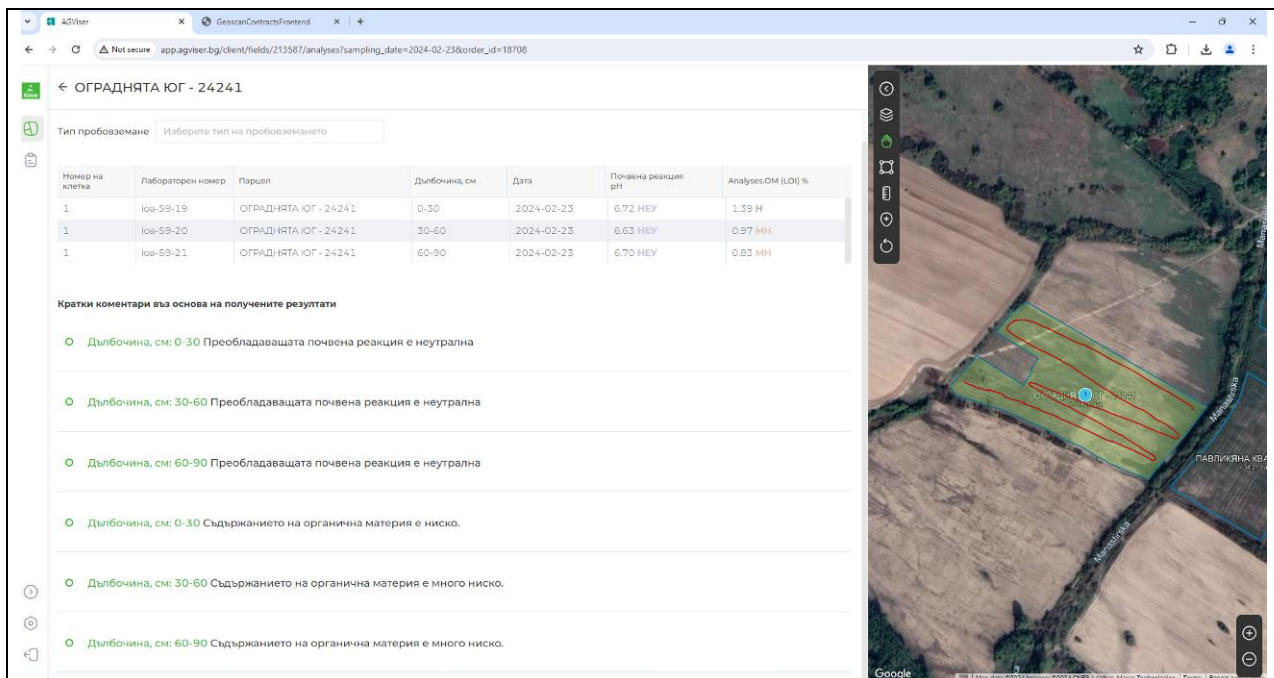

← ОГРАДНЯТА ЮГ - 24241


Тип пробоземане: Изберете тип на пробоземането

Номер на клетка	Лабораторен номер	Парцел	Дълбочина, см	Дата	Почвена реакция pH	Analyses.OM (LOI) %
1	ios-59-19	ОГРАДНЯТА ЮГ - 24241	0-30	2024-02-23	6,72 НЕУ	1,39 Н
1	ios-59-20	ОГРАДНЯТА ЮГ - 24241	30-60	2024-02-23	6,63 НЕУ	0,97 МН
1	ios-59-21	ОГРАДНЯТА ЮГ - 24241	60-90	2024-02-23	6,70 НЕУ	0,83 МН

Кратки коментари въз основа на получените резултати

- Дълбочина, см: 0-30 Преобладаващата почвена реакция е неутрална
- Дълбочина, см: 30-60 Преобладаващата почвена реакция е неутрална
- Дълбочина, см: 60-90 Преобладаващата почвена реакция е неутрална
- Дълбочина, см: 0-30 Съдържанието на органична материя е ниско.
- Дълбочина, см: 30-60 Съдържанието на органична материя е много ниско.
- Дълбочина, см: 60-90 Съдържанието на органична материя е много ниско.

Screenshots from the specialized software ISAC02 – sampling trace excerpt 2024/2025

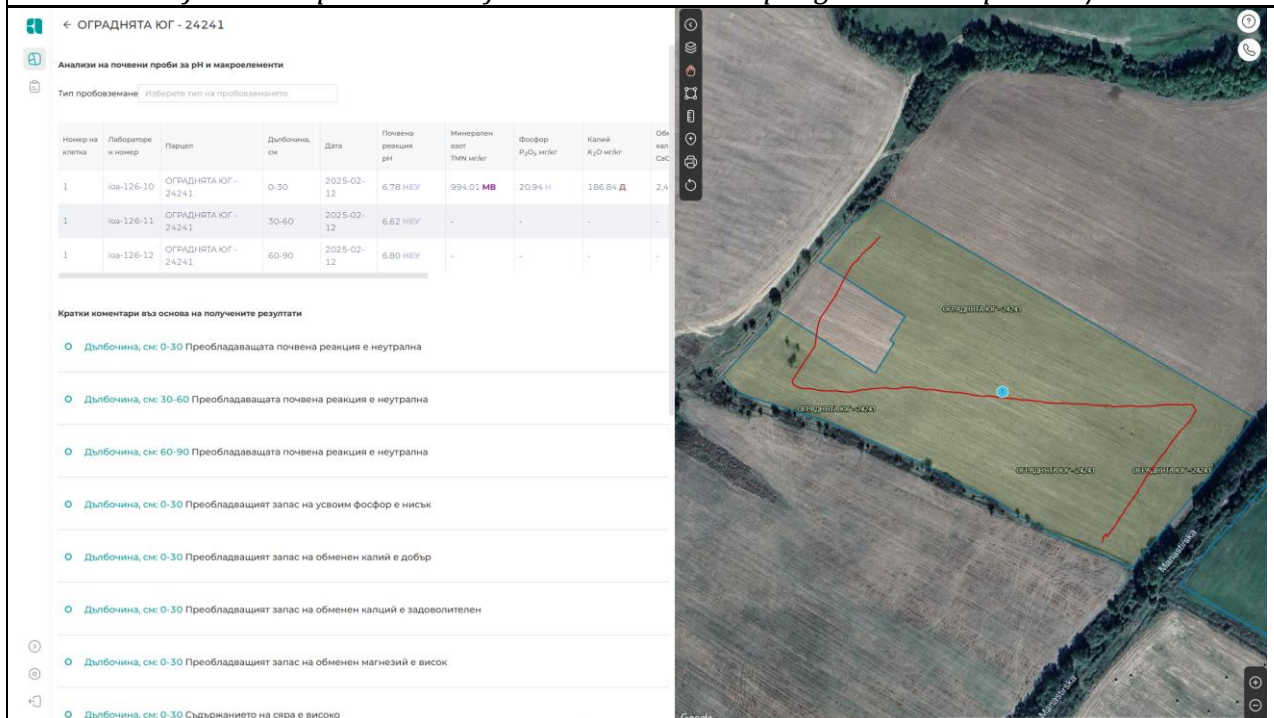

← ОГРАДНЯТА ЮГ - 24241

Анализ на почвени проби за pH и макроелементи

Тип пробоземане: Изберете тип на пробоземането

Номер на клетка	Лабораторен номер	Парцел	Дълбочина, см	Дата	Почвена реакция pH	Минерален азот N _{min} , mg/kg	Фосфор P ₂ O ₅ , mg/kg	Калий K ₂ O, mg/kg	Общ азот N _{tot} , mg/kg
1	ios-126-10	ОГРАДНЯТА ЮГ - 24241	0-30	2025-02-12	6,78 НЕУ	994,01 MB	20,94 Н	186,84 Д	2,4
1	ios-126-11	ОГРАДНЯТА ЮГ - 24241	30-60	2025-02-12	6,62 НЕУ	-	-	-	-
1	ios-126-12	ОГРАДНЯТА ЮГ - 24241	60-90	2025-02-12	6,80 НЕУ	-	-	-	-

Кратки коментари въз основа на получените резултати

- Дълбочина, см: 0-30 Преобладаващата почвена реакция е неутрална
- Дълбочина, см: 30-60 Преобладаващата почвена реакция е неутрална
- Дълбочина, см: 60-90 Преобладаващата почвена реакция е неутрална
- Дълбочина, см: 0-30 Преобладаващият запас на усвояем фосфор е нисък
- Дълбочина, см: 0-30 Преобладаващият запас на обменен калий е добър
- Дълбочина, см: 0-30 Преобладаващият запас на обменен калций е удовлетворителен
- Дълбочина, см: 0-30 Преобладаващият запас на обменен магнезий е висок
- Дълбочина, см: 0-30 Съдържанието на сира е високо

Screenshots from the specialized software ISAC02 – loaded results from laboratory tests 2022/2023

*Screenshots from the specialized software ISAC02 – loaded results from laboratory tests
2023/2024*

*Screenshots from the specialized software ISACO2 – loaded results from laboratory tests
2024/2025*

Screenshots from the specialized software ISAC02 – loaded results from laboratory tests 2022/2023

*Screenshots from the specialized software ISAC02 – loaded results from laboratory tests
2023/2024*

Screenshots from the specialized software ISACO2 – loaded results from laboratory tests 2024/2025

Photographic material from the on-site visit

Павликяна квадратчето



Date 20.01.2025

Agronomist: :.....
(Tanya Asenova, TA1124CS)